




SUBIR MAIS 46 CM DO CORRIMÃO COM ESPASSAMENTO DE 15 CM

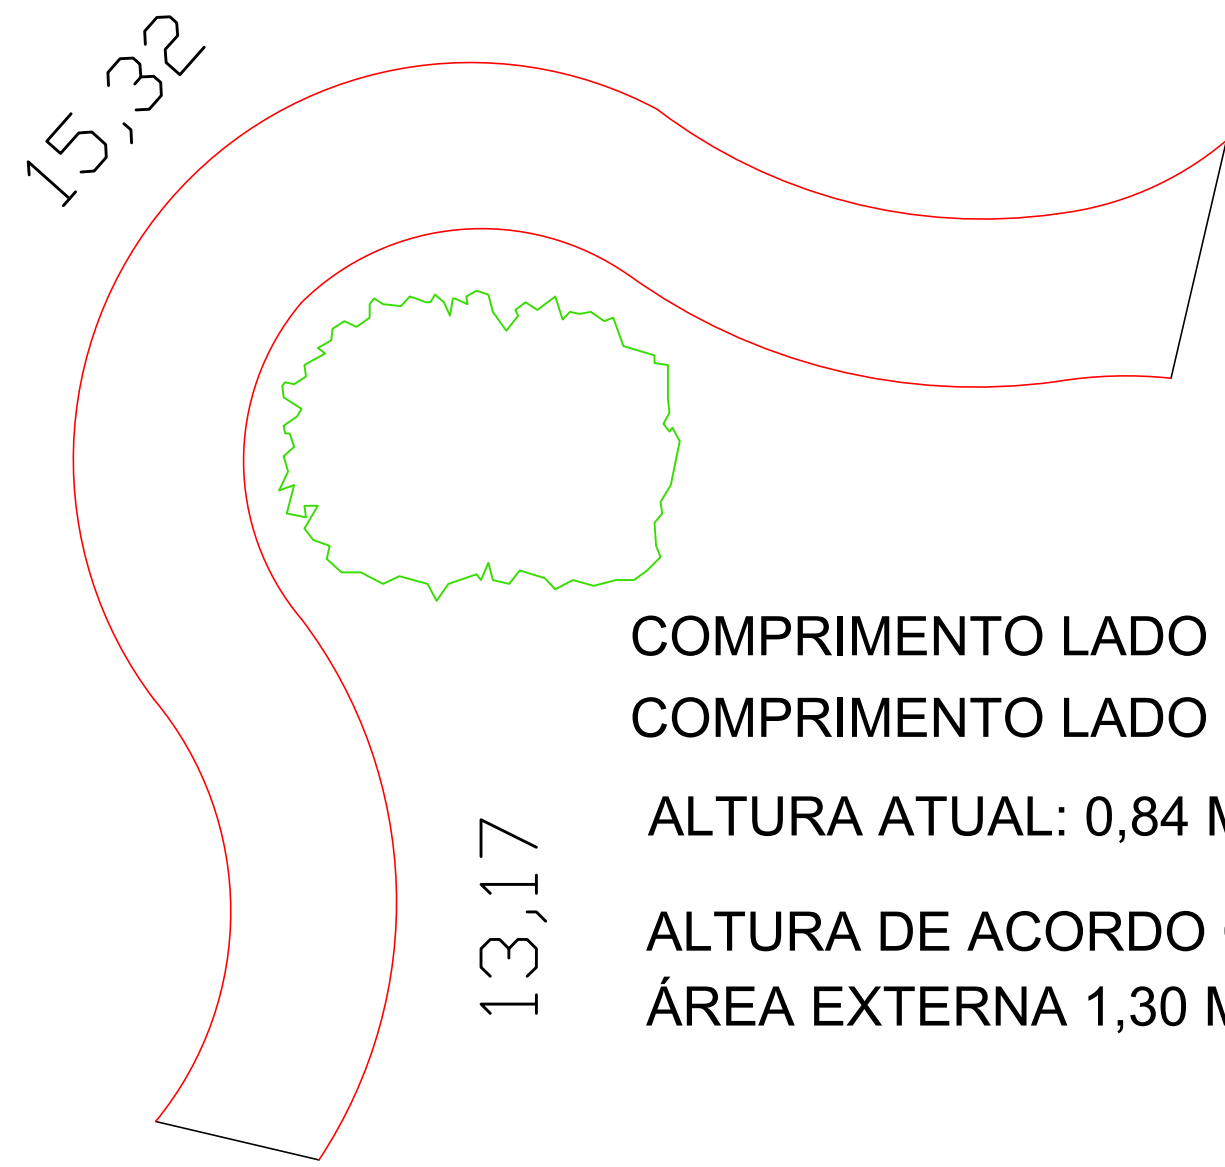


CORRIMÃO DA PASSARELA DA BIBLIOTECA



CORRIMÃO DA PASSARELA DA ENTRADA

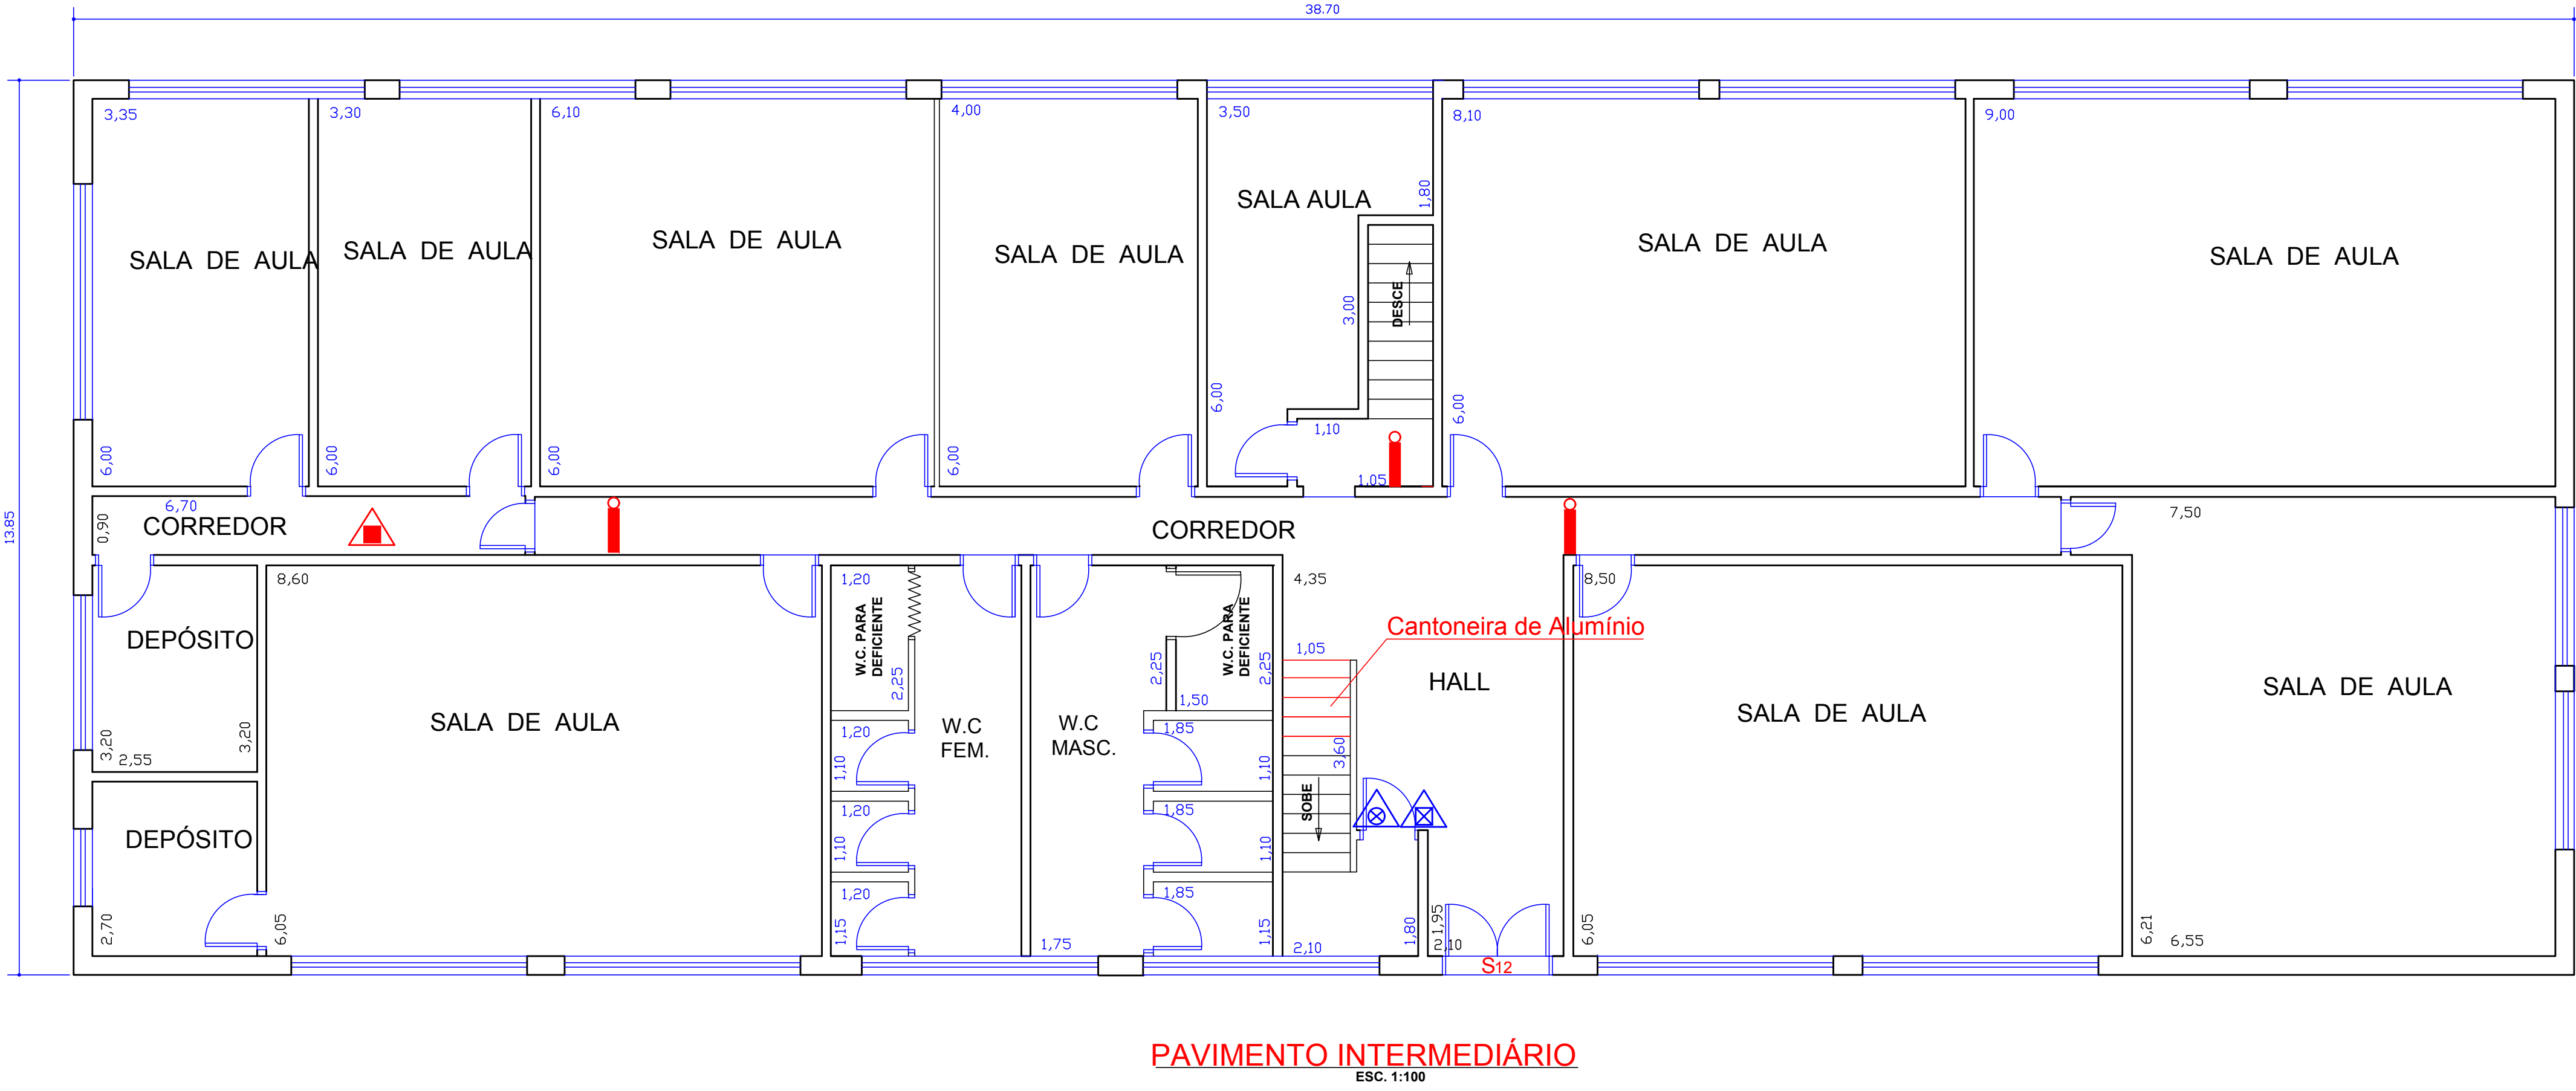


PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

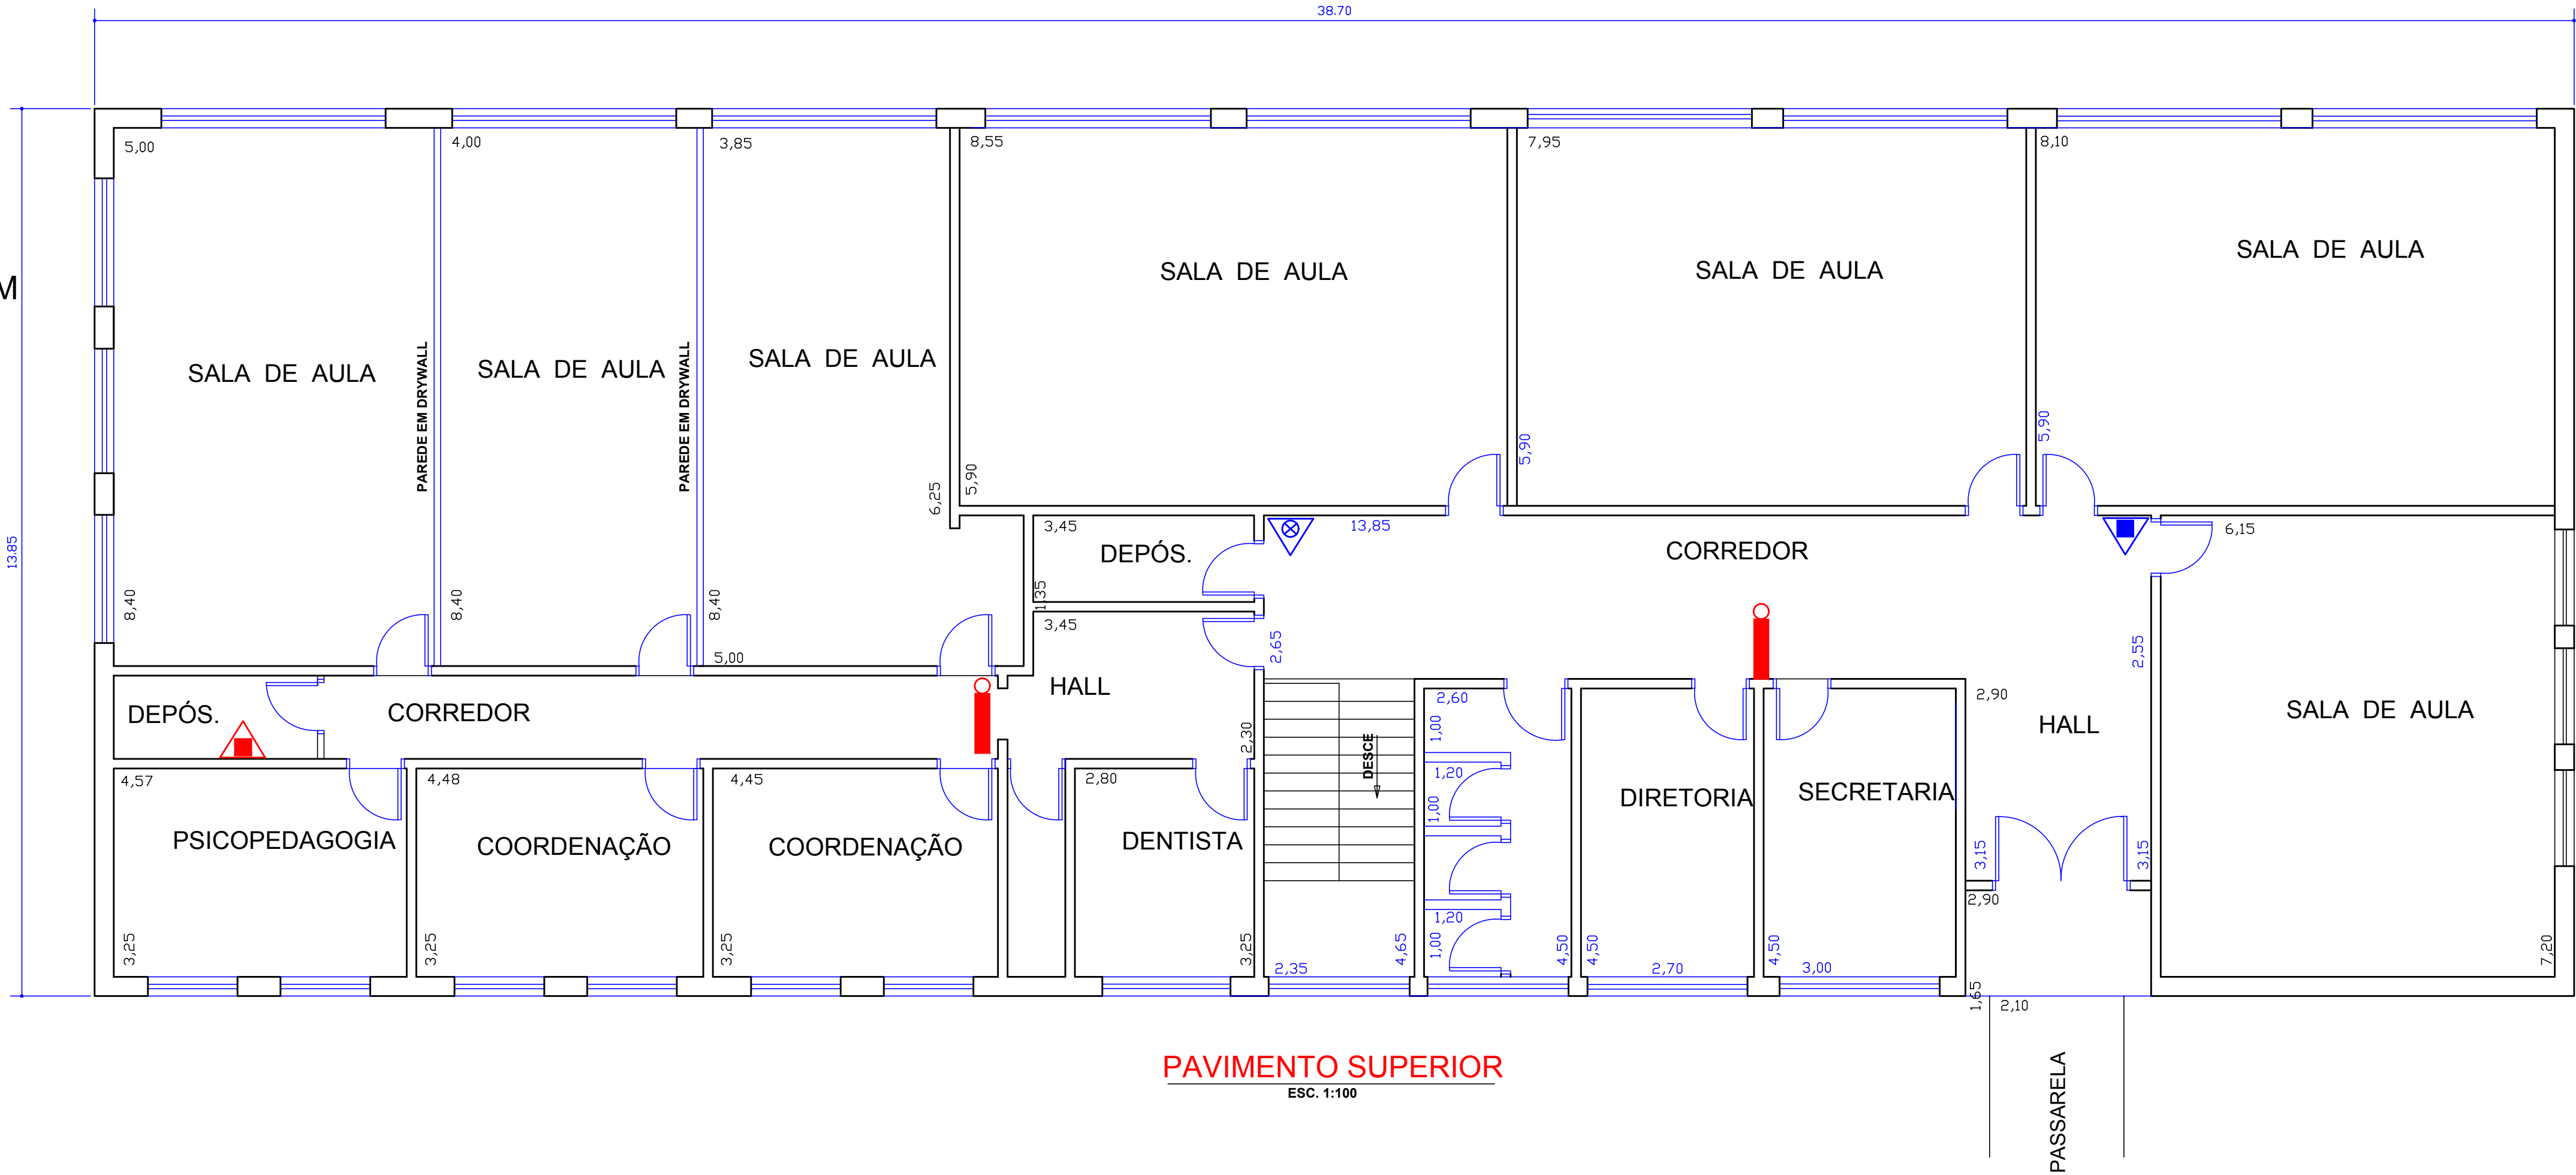

PAVIMENTO SUPERIOR

- CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO (EXISTENTE)
- EXTINTOR DE ÁGUA ( EXISTENTE)
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC 4 KG (EXISTENTE)
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC 4 KG ( 2 UNIDADE )
- SAÍDA ALTURA 2,80M SOBRE AS PORTAS(2 UNIDADE)
- ALTURA 2,00 m (EXISTENTE)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL ( 1 UNIDADE)
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ( 5 UNIDADE)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIÁI

OBRA / PROJETO: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
LOCAL: EMEIEF ALA PRAÇA FRANCISCO XAVIER DA ROCHA Nº 8 - APIÁI - SP		
PROponente Executor:		FOLHA ÚNICA
Autor do Projeto.	CREA:	ART
ÁREA CONSTRUÍDA	Escala:	DATA
1483,15 M²	1/100	02 / JUNHO / 2.023