





- LEGENDA
- 

A2

CUIDADO RISCO DE INCÊNCIO (1 UNIDADE)
- 


EXTINTOR DE AGUA ( EXISTENTE)
- 


EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC 4 KG (1 UNIDADE)
- 

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC 4 KG (EXISTENTE)
- S12

SAIDA



ALTURA 2,80M SOBRE AS PORTAS(EXISTENTE)
- S1



ALTURA 2,00 m (EXISTENTE)
- 

A5


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (1 UNIDADE)





- OBSERVAÇÃO
- NOTA 1

A IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS ORIENTATIVAS E DOS EXTINTORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME NBR 13435 / 95, NBR 13434 / 95 DECRETO ESTADUAL 46.076.2001 E INSTR. TÉCNICAS IT 04, 18 E 20
- NOTA 2

O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA IT nº 20 / 04 - DO CBPMESP

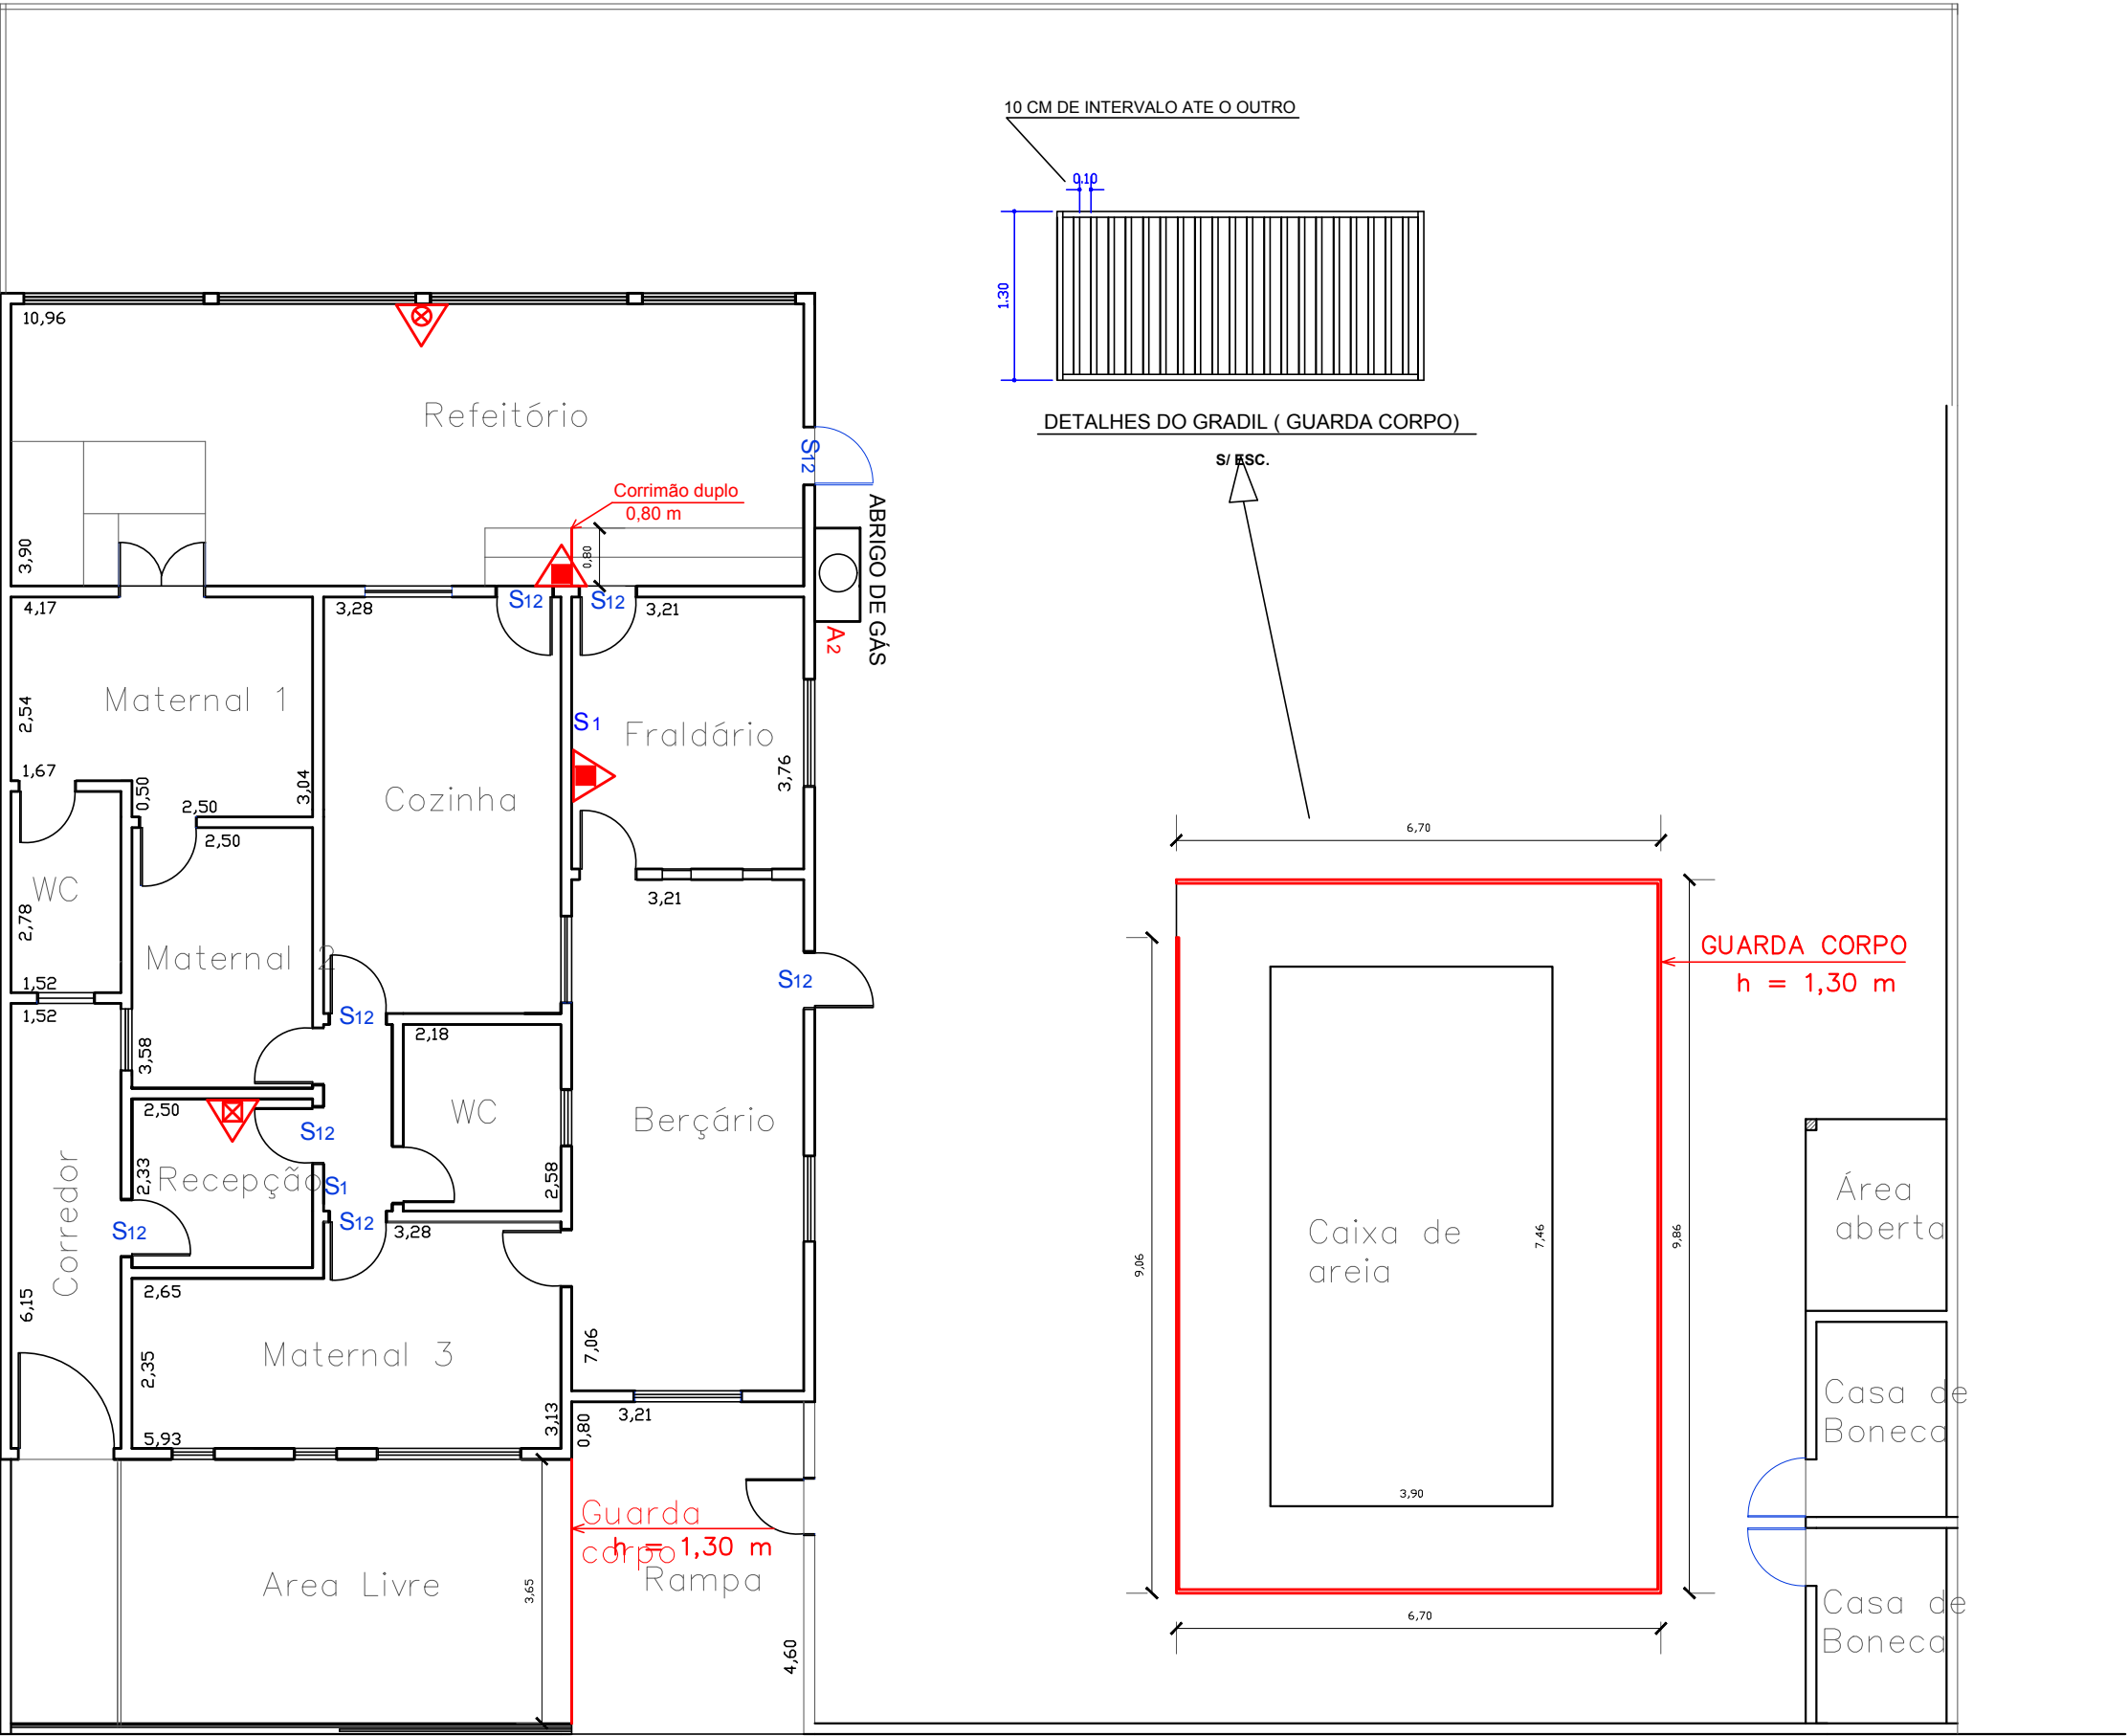

DETALHE DO CORRIMÃO DUPLO  
S/ ESC.

PLANTA BAIXA		FL. ÚNICA
OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
LOCAL: EXTENÇÃO CEMEIEF PROFª MARIA APARECIDA MARGARIDO COSTA RUA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMARGO, Nº19- Bº NOSSO TETO - APIAÍ/SP		
PROPRIET,: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ		
ESCALAS: INDICADAS		
<div>SITUAÇÃO SEM ESCALA</div> <div><div>N</div></div> <div></div>		<div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div> <div>ART</div> <div>CREA</div>
<div>ÁREAS EM M2</div> <div>AREA CONSTRUIDA:.....178,83 M²</div>		