
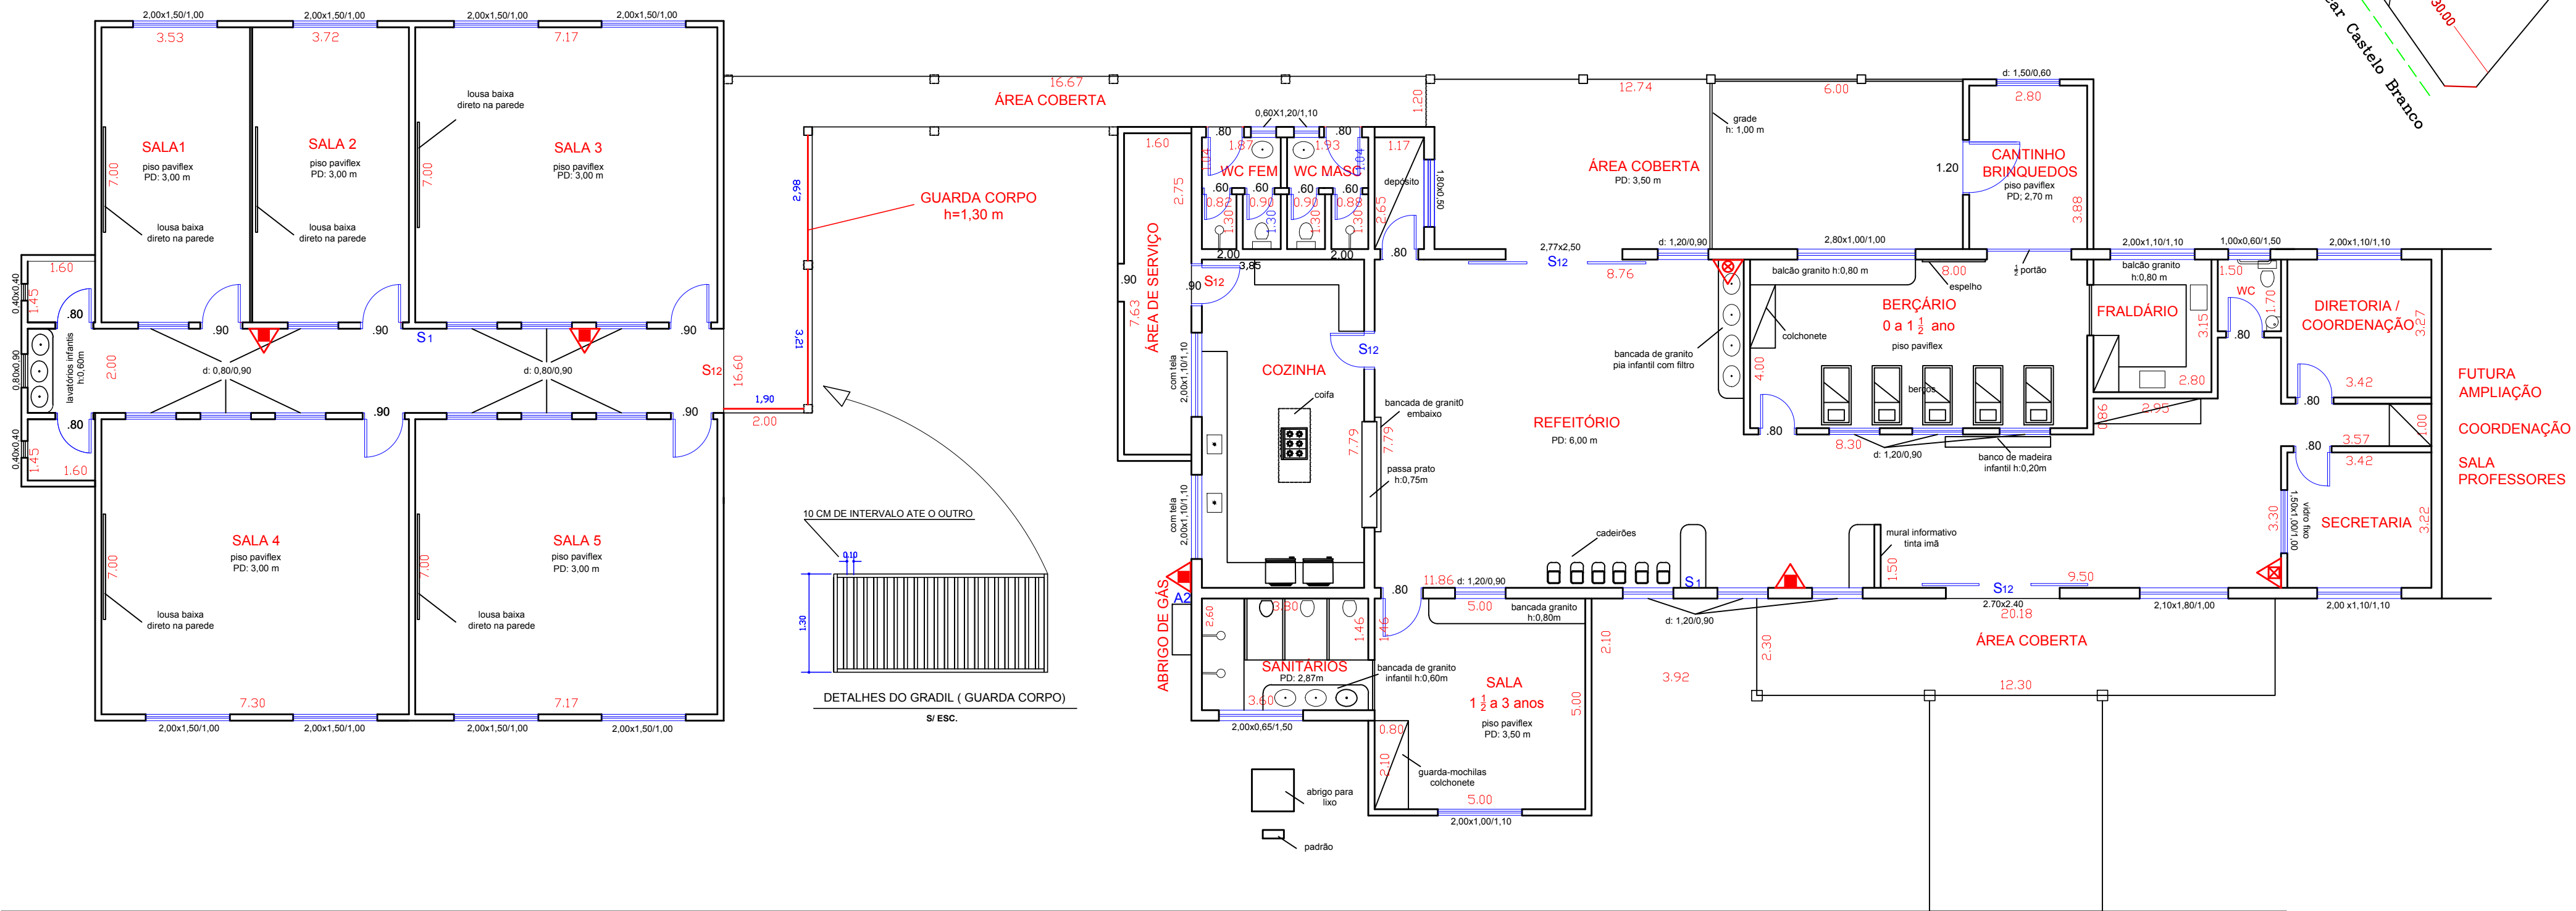
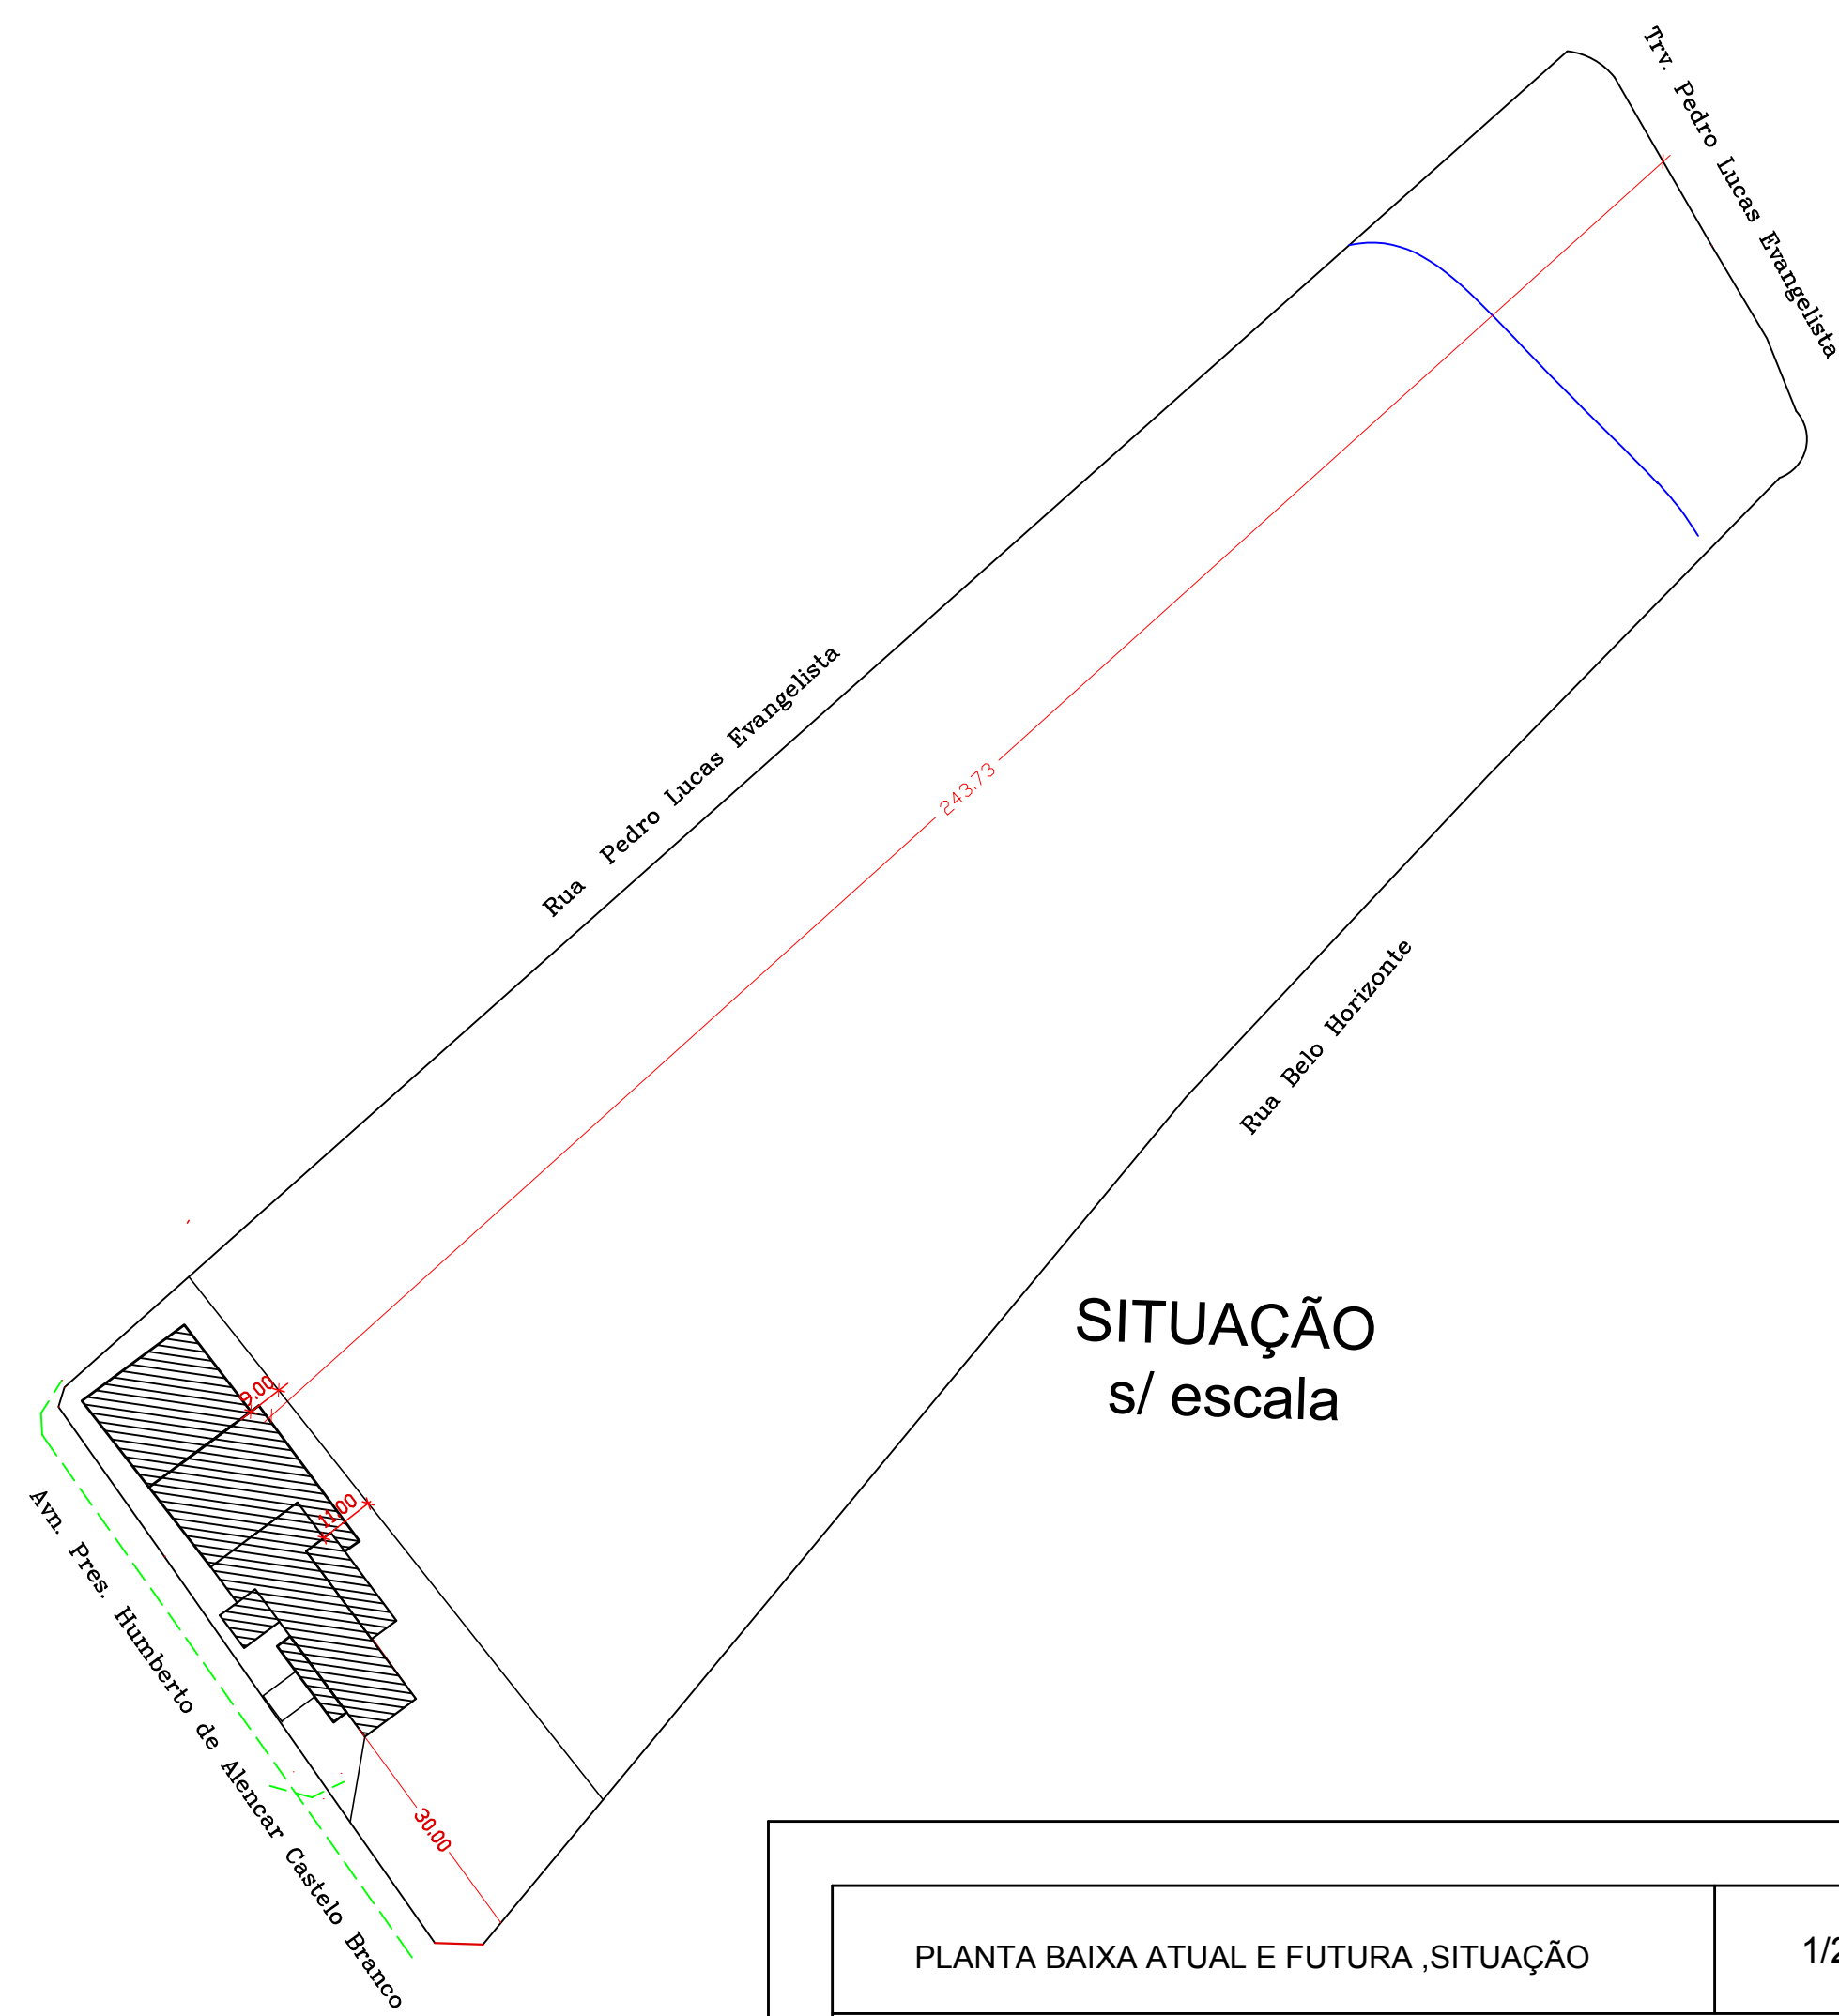


- LEGENDA
- CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO
 - EXTINTOR DE ÁGUA (1 UNIDADE)
 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC 4 KG (1 UNIDADE)
 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC 4 KG (4 UNIDADE)
 - SAÍDA ALTURA 2,80M SOBRE AS PORTAS(2 UNIDADES)
 - ALTURA 2,00 m (EXISTENTE)
 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (1 UNIDADE)

- OBSERVAÇÃO
- NOTA 1 A IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS ORIENTATIVAS E DOS EXTINTORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME NBR 13435 / 95, NBR 13434 / 95 DECRETO ESTADUAL 46.076.2001 E INSTR. TÉCNICAS IT 04, 18 E 20
- NOTA 2 O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA IT nº 20 / 04 - DO CBPMESP



PLANTA BAIXA ATUAL
ESC. 1:100

PLANTA BAIXA ATUAL E FUTURA ,SITUAÇÃO		1/2
OBRA:	PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
LOCAL:	CEMEIEF VOVÓ MARIA BILESKY- AV. PRESIDENTE HUMBERTO CASTELO BRANCO, Nº 896 - PINHEIROS - APIAÍ/SP	
PROPRIET.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	
ESCALAS:	INDICADAS	
<p>SITUAÇÃO SEM ESCALA</p> 		<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ</p>
<p>ÁREAS</p> <p>TERRENO: 19.160,0113</p> <p>ÁREA EXISTENTE: 664,18</p>		<p>RESPONSÁVEL TÉCNICA</p> <p>SILVANA CARLA TEIXEIRA BATISTA</p> <p>CREA : 5061157685</p>